



**Quick Start
GUIDE**



HYGROTEMP'O

50-70-205

50-70-232

TEMP'O

50-70-231


1

Démarrer Start

Vue de côté
Side view





Vue face
Front view



Provisionner l'appareil sur votre réseau LoRaWAN® avec les clés mises à dispositions sur une plateforme sécurisée.

Provision the device on your LoRaWAN® network with the keys available on a secure platform.

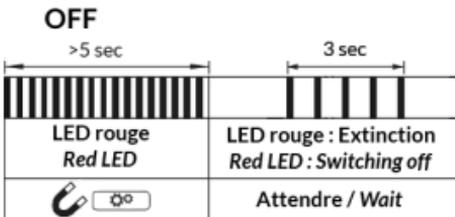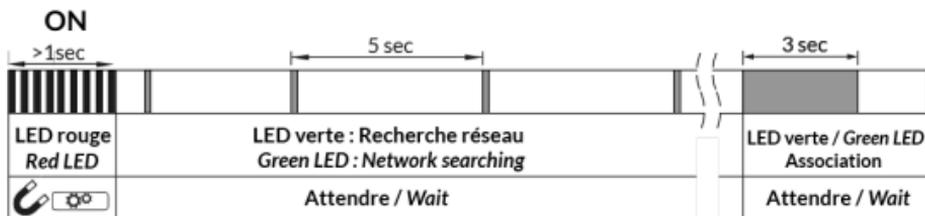


Vidéo / Video :
ON - OFF



<https://youtu.be/SiErE0zy4Q0>

2

Installation Setting up

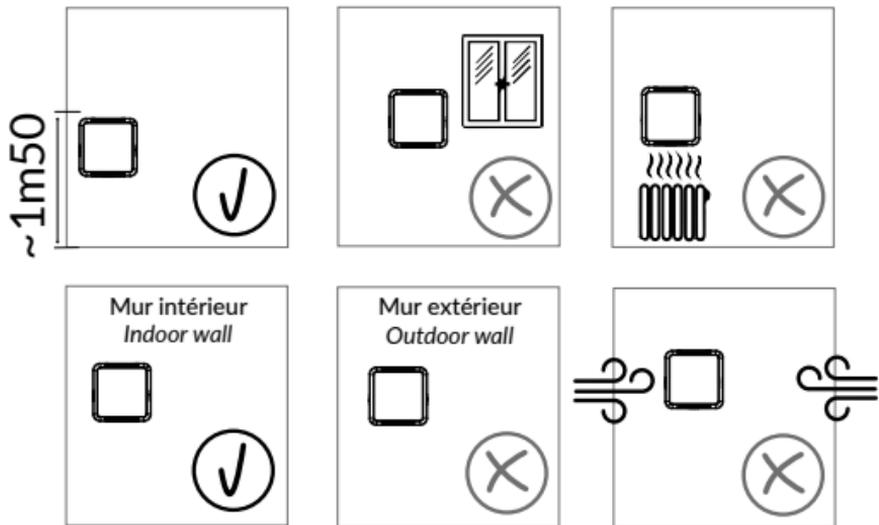

L'installation doit se faire sur un mur à 1m50 du sol et qui n'est pas en contact avec l'extérieur. Le capteur doit être placé loin des fenêtres, d'un apport de chaleur (soleil, radiateur, ventilation, entrée d'air).

The installation must be done on a wall at 1.5m from the ground and not in contact with the outside. The collector should be placed away from windows, heat input (sun, radiator, ventilation, air intake).

2


Installation Setting up

Montage mural
Wall mounting



Il faut dégrafer le capot du socle avec un tournevis pour vis à fente

Remove the cover from the base using a screwdriver for slotted screws




- Les deux pattes doivent se situer en haut et le clip en bas
- Placer les chevilles et visser le socle au mur.
- Les deux pattes doivent se situer en haut et le clip en bas
- Placer les chevilles et visser le socle au mur.

- *The two lugs should be at the top and the clip at the bottom.*
- *Place the dowels and screw the base to the wall*
- *The two brackets must be at the top and the clip at the bottom.*
- *Fit the wall plugs and screw the base to the wall.*


Clipper la façade, contenant les parties électroniques, sur la base.

Clip the front cover, containing the electronics, onto the base.

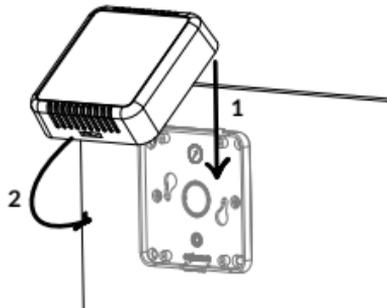


3

Propagation radioélectrique *Radio propagation*

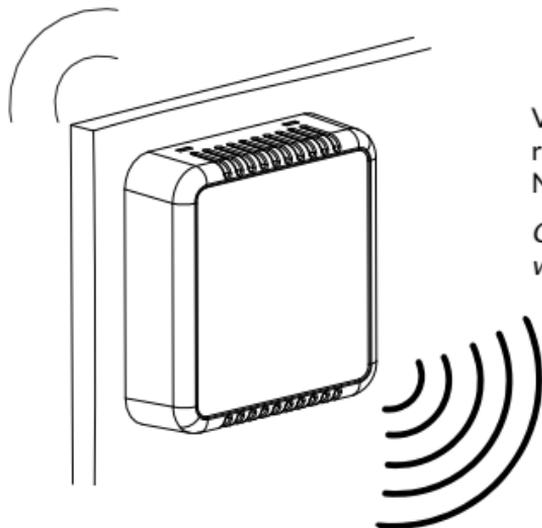

Vérifier la couverture radio avec par exemple le Netw'O.

Check the radio coverage with the Netw'O.




Pour que le capteur fonctionne correctement, le nombre d'obstacles doit être limité afin d'éviter une atténuation excessive des ondes radio.

For the sensor communicates correctly, the number of obstacles should be limited to avoid excessive radio attenuation.

4

Caractéristiques Characteritics

Référence / Reference	50-70-205 50-70-232	50-70-231
Classe / Class	A	A
Niveau de puissance / Power Level	+14 dBm	+14 dBm
Mesures / Measure : <ul style="list-style-type: none"> • Température / Temperature • Humidité / Humidity 	✓ ✓	✓
Antenne / Antenna	Interne Internal	Interne Internal
Matériaux du boîtier / Casing materials	50% recycled ABS	50% recycled ABS
Indice de protection / IP rating	IP20	IP20

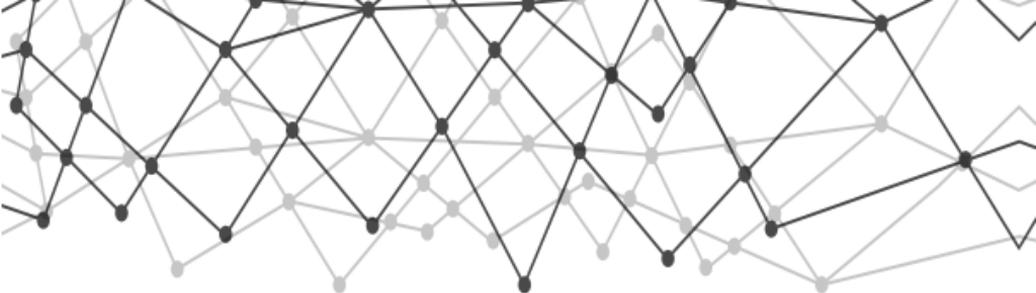

SITE SUPPORT

<https://support.watteco.com/>



CERTIFICATIONS

Watteco représenté par JC LE BLEIS, déclare que l'équipement radioélectrique du type 50-70-205 / 50-70-232 / 50-70-231 est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.watteco.fr/assistance/centre-de-telechargement/>

Watteco represented by JC LE BLEIS, declares that the radio equipment type 50-70-205 / 50-70-232 / 50-70-231 is in conformity with Directive 2014/53/EU (RED) and UKCA. The full text of the EU and UKCA Declaration of Conformity is available at the following web address: <https://www.watteco.com/assistance/download-center/>





WATTECO

IoT device manufacturer

**Merci d'avoir choisi
les produits WATTECO**

***Thanks for choosing
WATTECO devices***

